


Szkoła Przedszkole

Złącze kablowe
ZK przy budynku


TAURON
Szkoła
Granica eksploatacji

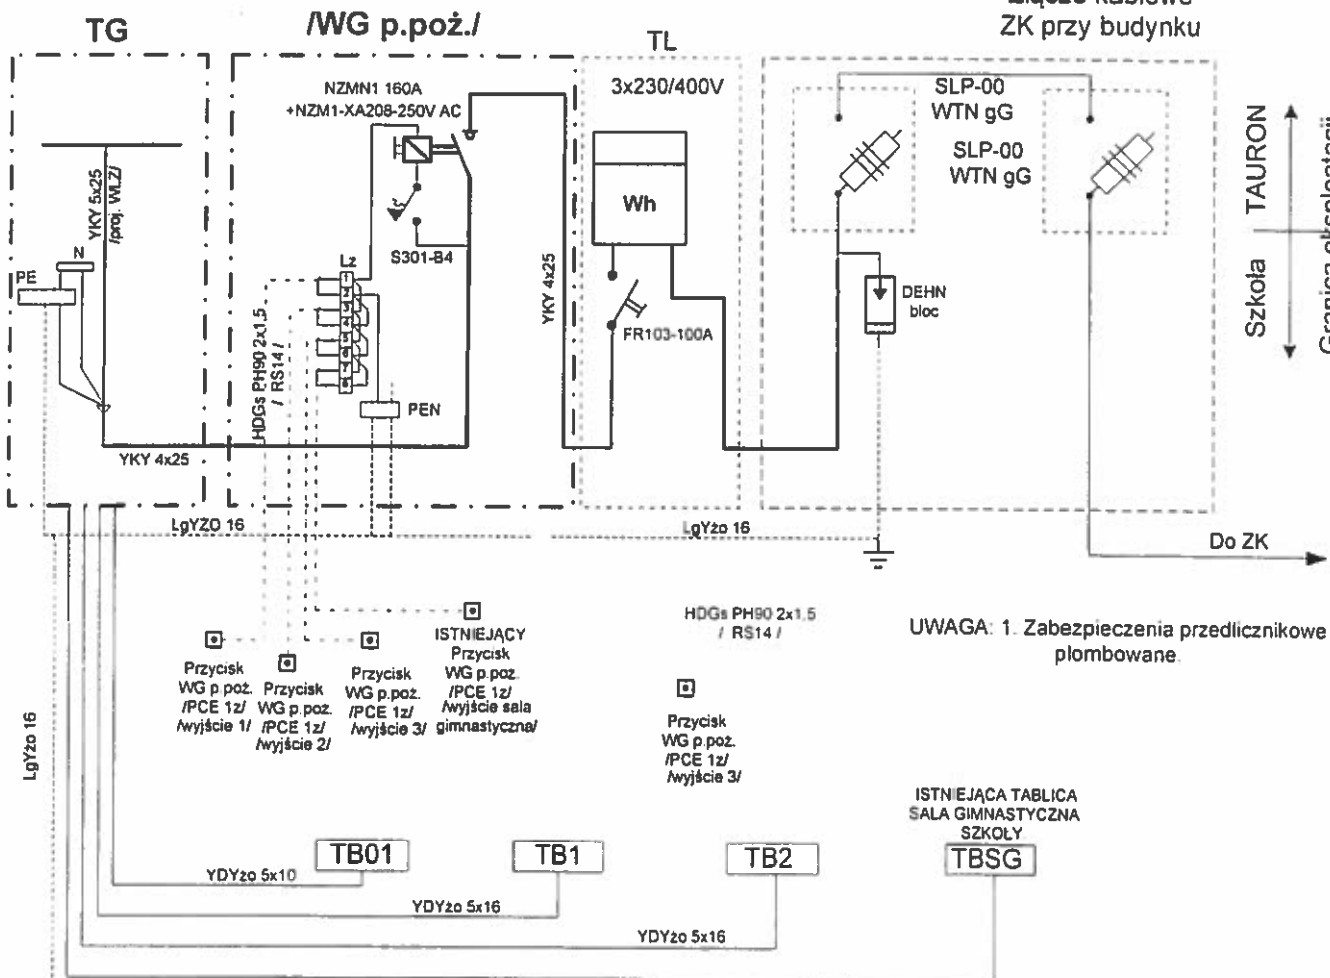

UWAGA: 1. Zabezpieczenia przedlicznikowe plombowane.

UKŁAD TN-C-S

Szczegóły instalacji w części opisowej projektu.

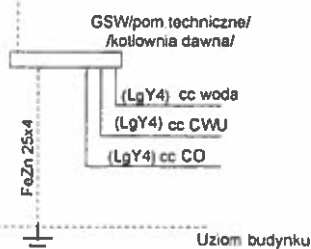

RYSEK	PROJEKTANT	PODPIS
SCHEMAT ZASILANIA 400/230V	mg. inż. Marcin Tront	Nr upr. SLK/364/PWOE/11
NAZWA PROJEKTU	Projekt instalacji elektrycznej związany z remontem instalacji elektrycznej SP w Olsie	
INWESTOR	Gmina Gorzyce	SKALA
LOKALIZACJA	44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15	DATA
	44-353 Olsz, ul. Szkoła 24	NR RYS.
		11.2019
		E-1