



Przekrój geotechniczny 1-2

Skala 1: 100 / 1000

Otw. nr 1

Otw. nr 2

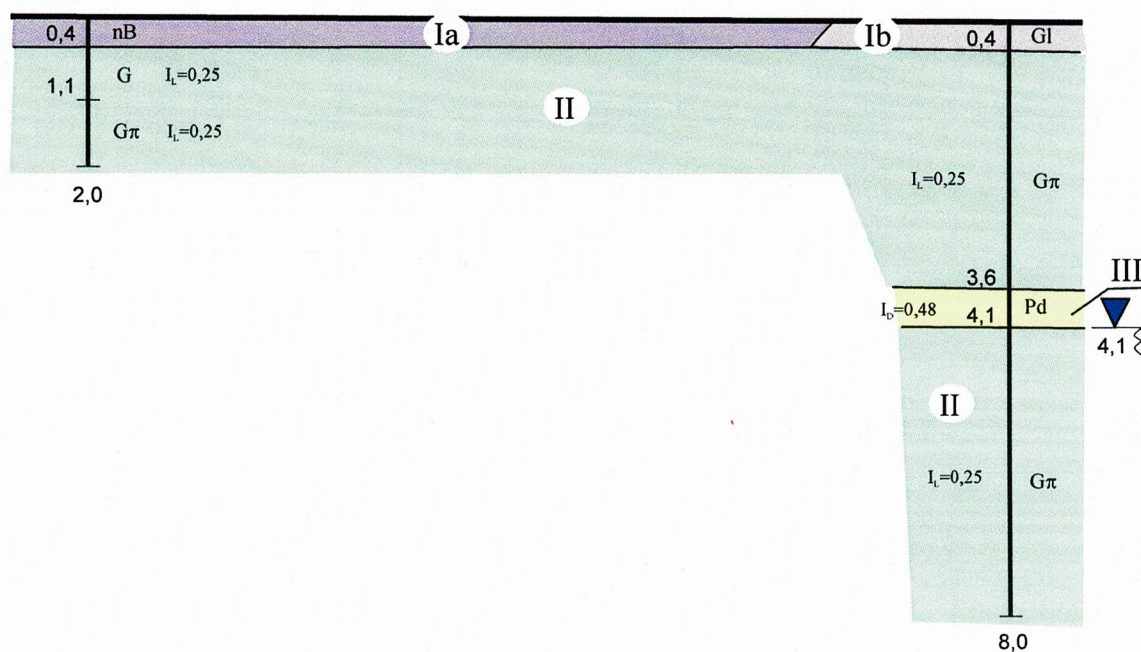

Metry	100 	
Rodzaj gruntu w strefie bezpośredniego oddziaływania nawierzchni	Nasypy budowlane - podłoże nawierzchni istniejącej drogi	Gliny pylaste
Głębokość do zwierciadła wody gruntowej poniżej spodu konstrukcji w (m)	>2,0	
Grupa nośności podłoża	G3	
Uwagi	podłoże podlegające wymianie o grubości wynikającej z technologii - 0,4-0,5m	

mgr inż. Andrzej Beniak
 GEOLOG
 (upr. MOŚZ nr IL-1237, VI-0572)