




Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

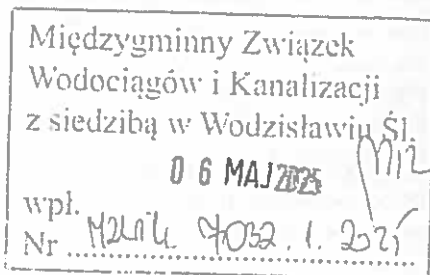

Wodzisław Śląski 30.04.2025

MZWIK
ul. Marklowicka 15

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

TO/95/2025

Dotyczy: **Jakości wody.**

Szanowni Państwo,

Na podstawie par. 3 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 12.06.2019 r. przesyłamy zbiorcze zestawienia parametrów jakości wody dostarczanej naszym odbiorcom.

Zestawienia te potwierdzają zgodność jakości dostarczanej wody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Zestawienie danych jakości wody za I kw. 2025r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Katarzyna Machowska-Bujak

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x TO a/a

Sprawę prowadzi:

Michalina Sobik

tel. 32 453 12 40 wew. 223

tel. kom. 723 411 000

m.sobik@pwik-wodzislaw.pl

NIP: 647-20-74-552

Regon: 273617720

numer konta:

ING Bank Śl. S.A. CBK Bielsko-Biała

21 1050 1070 1000 0004 0075 9502

NR KRS: 0000106055

Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

Kapitał Zakładowy: 171.858.015,00 zł

BDO (000002084)

Sekretariat tel.: 32 455 46 65

Centrala tel.: 32 455 26 34

www.pwik-wodzislaw.pl

e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl

Pogotowie
wodociągowo-kanalizacyjne
32 455 18 40

Dane za I kwartał 2025 r.

Parametr	Jednostka	Dopuszczalna wartość	Wartość średnia
Barwa	mgPT/l	15	3
Mętność	NTU	1	0,29
Liczba progowa smaku		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z0
Liczba progowa zapachu		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z1R
Odczyn	pH	6,5-9,5	7,1
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	2500	268
Glin	mgAl/l	200	12
Żelazo ogólne	mgFe/l	200	50
Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	0
Bakterie grupy coli	j.t.k./100ml	0	0
Ogólna liczba bakterii	j.t.k./1ml	bez nieprawidłowych zmian, wartość nie powinna przekroczyć 200 jtk/1ml	0

KIEROWNIK DZIAŁU
Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium

mgr inż. Michałina Sobik
30.04.2025